

sarlam


28240 BELHOMERT

Téléphone : 02 37 53 80 00 - Télécopie : 02 37 81 20 01




Fiche technique : S000073162FR-3

Date : 17-05-2013

APPLIQUE SALLE DE BAIN PRISMALINE SANS LAMPE

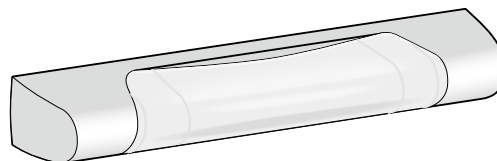

1. GAMME

Type	Références	Dimensions mm	Poids Kg	Culot Douille	Source	Puissance Watts (maxi)	Volume	IP	Classe
Simple	189 819	470 x 60 x 77	0,466	S19		75	2	24	
Interrupteur	189 829	470 x 60 x 77	0,479	S19		75	2	24	
Prise rasoir	189 859	470 x 60 x 77	0,925	S19		75	2	24	
Prise rasoir + Interrupteur	189 869	470 x 60 x 77	0,935	S19		75	2	24	
Prise 2P + T + Interrupteur	189 909	470 x 60 x 77	0,535	S19		75	3	21	I
Prise 2P + T	189 899	470 x 60 x 77	0,447	S19		75	3	21	I

Toutes les appliques sont livrées sans lampe, qui sont à commander séparément.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la pénétration de corps solides et de corps liquides : IP 21 ou 24 selon norme NF EN 60 598-2-1.
- Résistance aux chocs : IK 04, 0,5 Joules, selon norme NF EN 60 598.
- Tension alimentation : 230V, 50 Hz.
- Produit conforme à la directive, basse tension 72/23 CEE, et à la compatibilité électromagnétique 89/936 CEE.

2.1 - Matériaux et finitions

- Corps monobloc en polypropylène blanc RAL 9010
- Diffuseur en polycarbonate opale, lisse extérieur.
- Tenue au feu : essai au fil incandescent 750°C, extinction ≤ 30 s; selon règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP (Etablissement recevant du public).

2.2 - Câblage

- Douille culot S19
- Pré-câblage : assuré entre douille et bornier.

2.3 - Prestation associée

- Produit fourni avec :
- notice de montage.

3. APPLICATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION

3.1 - Champs d'applications

Eclairage intérieur de salles de bains, sanitaires, cuisines.

3.2 - Typologie d'installation

En position murale horizontale uniquement.





3.3 - Résistance aux agressions chimiques et atmosphériques

Bonne résistance aux agressions atmosphériques.

3.4 - Conformité aux classes de température


Les luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale de 25°C (norme NF EN 60 598-1).

Les caractéristiques d'amorçage des sources fluorescentes peuvent varier dans des conditions de températures négatives.

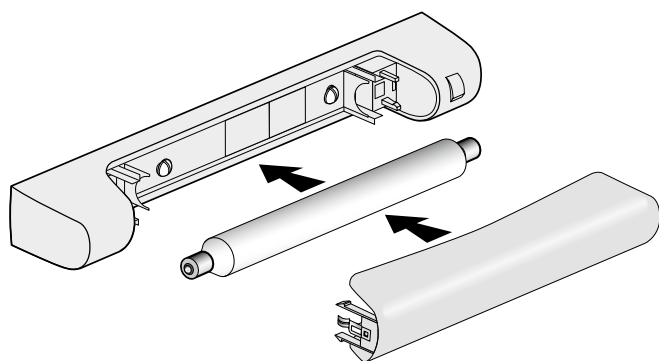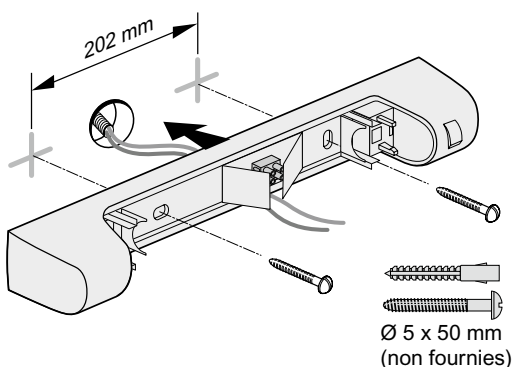


5. ALIMENTATION

Sur bornier raccordement après avoir fixé l'applique au mur

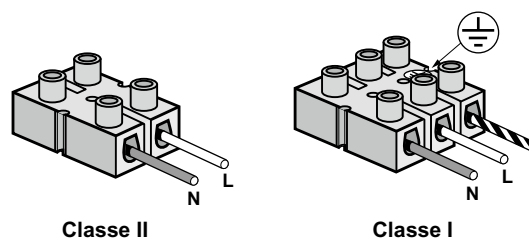

6. DIMENSIONS

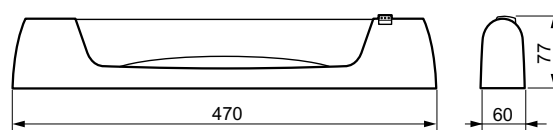

7. HOMOLOGATION

Certificat NF (en cours).
Attestation CE
Procès verbal de résistance au fil incandescent.
Procès verbal de résistance aux chocs mécaniques.
Certificats disponibles auprès de la société SARLAM ou
sur www.sarlam.com.