

## Aanvraagformulier Legrand transformatoren

→ Formulier ingevuld e-mailen naar [calculation@legrandgroup.be](mailto:calculation@legrandgroup.be)

### UW GEGEVENS:

Bedrijf: .....

Voor- en achternaam: .....

Adres: .....

Postcode: .....

Plaats: .....

Tel.: .....

Fax: .....

E-mail: .....

Projectnaam: .....

Projectplaats: .....

### UW GROOTHANDEL:

Bedrijf: .....

Plaats: .....

### LEGRAND BELGIË:

**T** +32 (0)2 719 17 01

**E** [calculation@legrandgroup.be](mailto:calculation@legrandgroup.be)

Eventueel kunt u ook een schema toevoegen hoe de componenten gemonteerd moeten worden.

### UW OPMERKINGEN

## 1-fase transformatoren

Transformator: van 40 VA t/m 63 KVA (open en gesloten type), 40 KVA volledig gesloten type  
 Autotransformator: van 100 VA t/m 160 KVA (open en gesloten type), 100 KVA volledig gesloten type

- ☐ Transformator ☐ Autotransformator
- ☐ Open IP00 ☐ Gesloten IP21 ☐ Volledig gesloten  
☐ IP55 (40 VA t/m 1KVA)  
☐ IP54 ( $\geq 1.6$ KVA)
- ☐ Frequentie 50/60 Hz ☐ Frequentie 400 Hz ☐ Andere frequentie: ..... Hz

### Standaard

- ☐ EN 61 558-2- 2  
☐ EN 61 558-2-4 (P maxi 25 KVA)  
☐ EN 61 558-2-6 (P maxi 10 KVA)  
☐ NFC 52726  
☐ CNOMO TDCE (Car maker)  
☐ TFCE (voorzien van zekeringhouders)  
☐ CSA (specificeer) .....


Stuurstroomtransformatoren  
 Isolatie trafo (> 24V)  
 Veiligheids trafo (< 50V)  
 Scheidings transformator en autotransformator  
☐ Versie I ☐ Versie II

☐ UL (specificeer) ..... ☐ Overige (specificeer) .....

### Uitvoering (alleen open type)

- ☐ Stuurstroomtransformatoren

- ☐ Isolatie- en scheidingstransformatoren

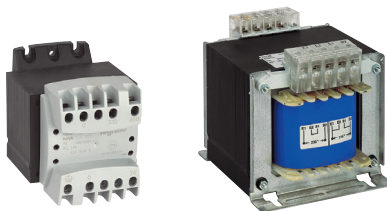

### Elektrotechnische informatie:

#### Primair

Spanning: ..... V ..... ☐ V ☐ % ..... +/- klemmen  
 ..... V ..... ☐ V ☐ % ..... +/- klemmen

Opmerkingen:

#### Secundair

Spanning: ..... V ..... A ..... VA  
 Spanning: ..... V ..... A ..... VA  
 Spanning: ..... V ..... A ..... VA

Gescheiden wikkelingen ☐ ja ☐ nee  
 Gelijmatig belast ☐ ja ☐ nee  
 Serie parallel aansluiting ☐ ja ☐ nee

Ruimte voor tekening (bij meerdere secundaire aansluitingen)

### Opties:

- ☐ Elektrostatisch scherm ☐ Tropical coating ☐ Lage inductie (lage aanloop stroom)  
☐ Wieltjes (P>16kva) ☐ Thermische beveiliging (P>4kVA)

## 3-fase transformatoren

Transformator: van 0.4 t/m 250 KVA (open en gesloten type), 125 KVA volledig gesloten type  
Autotransformator: van 0.63 t/m 400 KVA (open en gesloten type), 160 KVA volledig gesloten type

- ☐ Transformator ☐ Autotransformator
- ☐ Open IP00 ☐ Gesloten IP21 ☐ Gesloten IP54 ☐ Anders IP: .....
- ☐ Frequentie 50/60 Hz ☐ Frequentie 400 Hz ☐ Andere frequentie: ..... Hz

### Standaard

- ☐ EN 61 558-2-4 (P maxi 40 KVA) ☐ Isolatietransformator  
☐ EN 61 558-2-6 (P maxi 16 KVA) ☐ Veiligheids transformator  
☐ NFC 52726 ☐ Scheidingstransformator en autotransformator  
☐ CSA (specificeer) ..... ☐ UL (specificeer) ..... ☐ Overige (specificeer) .....

### Uitvoering (alleen open type)

- ☐ Veiligheidstransformator ☐ Scheidingstransformator ☐ Isolatietransformator ☐ Autotransformator



### Elektrotechnische informatie

Primair/ingang: ..... +/- klemmen: ..... ☐ V ☐ %  
..... : ..... ☐ V ☐ %

Primaire aansluiting: ☐ driehoek ☐ ster ☐ zigzag

Opmerkingen: .....  
.....

Secundair/uitgang: ..... +/- klemmen: ..... ☐ V ☐ %

Stroomsterkte: ..... A

Arbeidsfactor: .....

Secundaire aansluiting: ☐ ster, nul extern ☐ driehoek ☐ zigzag ☐ anders: .....

Vermogen: ..... VA

Opmerkingen: .....  
.....  
.....  
.....

### Opties:

- ☐ Elektrostatisch scherm ☐ Tropical coating ☐ Lage inductie (lage aanloopstroom)  
☐ Wieltjes (P>25kva) ☐ Thermische beveiliging (P>4kVA)

☐ Starting motor autotransformer

Power engine .....KW.....CV

Inr/In:..... Inr/Inreduce\*: .....

Network value:.....V

Nominal current: .....A

Starting time:.....sec

Cd/Cn:.....

Number/H:.....

\* beperkt tot 3 bij algemeen gebruik