

Formulaire de demande transformateurs Legrand

→ Formulaire complété à envoyer par e-mail à calculations@legrandgroup.be

VOS DONNÉES :

Société :

Nom et prénom :

Adresse :

Code postal :

Localité :

Tel. :

Fax :

E-mail :

Nom du projet :

Localisation du projet :

VOTRE GROSSISTE :

Société :

Localité :

LEGRAND BELGIQUE :

T +32 (0)2 719 17 01

E calculations@legrandgroup.be

Vous pouvez également ajouter un schéma de montage des composants.

VOS REMARQUES

Transformateurs monophasés

Transformateur : de 40 VA à 63 KVA (type ouvert et fermé), 40 KVA type étanche
Autotransformateur : de 100 VA à 160 KVA (type ouvert et fermé), 100 KVA type étanche


- ☐ Transformateur ☐ Autotransformateur
- ☐ Ouvert IP00 ☐ Fermé IP21 ☐ Étanche
☐ IP55 (40 VA à 1KVA)
☐ IP54 (≥ 1.6 KVA)
- ☐ Fréquence 50/60 Hz ☐ Fréquence 400 Hz ☐ Autre fréquence : Hz

Norme

- ☐ EN 61 558-2- 2
☐ EN 61 558-2-4 (P maxi 25 KVA)
☐ EN 61 558-2-6 (P maxi 10 KVA)
☐ NFC 52726
☐ CNOMO TDCE (Constructeur automobile)
☐ TFCE (pourvu de porte-fusibles)
☐ CSA (spécifier)
- Transformateurs de commande
 Transformateur d'isolement (> 24 V)
 Transformateur de sécurité (< 50 V)
 Transformateur de séparation et autotransformateur
☐ Version I ☐ Version II
- ☐ UL (spécifier) ☐ Autres (spécifier)

Version (seulement type ouvert)

- ☐ Transformateurs de commande ☐ Transformateur d'isolement et transformateur de séparation

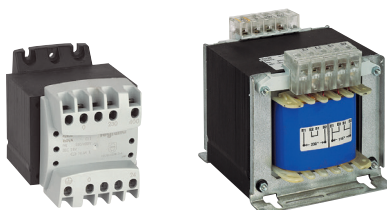

Informations électriques :

Primaire

Tension : V ☐ V ☐ % +/- bornes
 V ☐ V ☐ % +/- bornes

Remarques :

Secondaire

Tension : V A VA
 Tension : V A VA
 Tension : V A VA

Bobinages séparés ☐ oui ☐ non
 Charge uniforme ☐ oui ☐ non
 Connexion parallèle en série ☐ oui ☐ non

Espace pour croquis (pour les connexions secondaires multiples)

Options :

- ☐ Écran électrostatique ☐ Revêtement tropical ☐ Faible induction (faible courant de démarrage)
☐ Roues (P >16 kva) ☐ Protection thermique (P >4 kVA)

Transformateurs triphasés

Transformateur : de 0.4 à 250 KVA (type ouvert et fermé), 125 KVA type étanche
Autotransformateur : de 0.63 à 400 KVA (type ouvert et fermé), 160 KVA type étanche

- ☐ Transformateur ☐ Autotransformateur
- ☐ Ouvert IP00 ☐ Fermé IP21 ☐ Étanche IP54 ☐ Autre IP:
- ☐ Fréquence 50/60 Hz ☐ Fréquence 400 Hz ☐ Autre fréquence : Hz

Norme

- ☐ EN 61 558-2-4 (P maxi 40 KVA) Transformateur d'isolement
☐ EN 61 558-2-6 (P maxi 16 KVA) Transformateur de sécurité
☐ NFC 52726 Transformateur de séparation et autotransformateur
☐ CSA (spécifier) ☐ UL (spécifier) ☐ Autres (spécifier)

Version (seulement type ouvert)

- ☐ Transformateur de sécurité ☐ Transformateur de séparation ☐ Transformateur d'isolement ☐ Autotransformateur



Informations électriques :

Primaire/entrée : +/- bornes : ☐ V ☐ %
..... : ☐ V ☐ %

Connexion primaire : ☐ Triangle ☐ étoile ☐ zigzag

Remarques :
.....

Secondaire/sorties : +/- bornes : ☐ V ☐ %

Intensité : A

Facteur de puissance :

Connexion secondaire : ☐ étoile, neutre externe ☐ triangle ☐ zigzag ☐ autres :

Puissance : VA

Remarques :
.....
.....
.....

Options :

- ☐ Écran électrostatique ☐ Revêtement tropical ☐ Faible induction (faible courant de démarrage)
☐ Roues (P>25kva) ☐ Protection thermique (P>4kVA)

☐ Autotransformateur de démarrage moteur

Puissance moteurKW.....CV

Inr/In : Inr/Inréduite* :

Valeur réseau :V

Courant nominal :A

Temps de démarrage :sec

Cd/Cn :

Nombre/H :

* limité à 3 en cas d'utilisation normale